WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA · LATVIEŠU VALODA

P18

Kondensāta sūknis

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Glabājiet to pie ierīces visu tās lietošanas laiku.



Izlasiet instrukciju

Drošības un pieslēgšanas noteikumi pirms pirmās iedarbināšanas.

Serviss un garantija

Servisa pieteikumi un garantijas noteikumi vietnē wipcool.eu.

Dokumenti tiešsaistē

Instrukcija, tehniskā lapa un atbilstības deklarācija vietnē wipcool.eu.

SATURS

Kā lietot instrukciju

Atrodiet vajadzīgo nodaļu. Skaitļi labajā pusē ir šīs brošūras lappuses.

01	Wipcool P18/P36 lietošanas pamācība	3
02	Vispārīga informācija	3
03	Simboli un apzīmējumi	3
04	Drošības informācija	4
05	Tehniskie dati	5
06	Ierīces shēma	6
07	Komplekta saturs	7
08	Transportēšana un uzglabāšana	7
09	Lietojums	8
10	Montāža	9
11	Pievienošana	10
12	Lietošana	11
13	Apkope	13
14	Problēmu novēršana	13
15	Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas	14
16	Serviss un dokumenti	15

SIMBOLU NOZĪME



EEIA dalītā savākšana

Neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.



CE marķējums

Ražotāja deklarācija par atbilstību ES prasībām.



Izlasiet instrukciju

Drošības un lietošanas noteikumi pirms darba sākšanas.

Wipcool P18/P36 lietošanas pamācība

Kondensāta sūkņi Wipcool P18 un P36 ir paredzēti kondensāta novadīšanai no kondicionieriem. Indikators uz priekšējā vāka norāda uz sūkņa darbību.

Lietošanas pamācība ir neatņemama produkta sastāvdaļa. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un stingri ievērojiet visus norādījumus.

Vispārīga informācija

Wipcool produkti ir paredzēti profesionālai lietošanai, ko veic kvalificēti gaisa kondicionēšanas un aukstuma tehnikas nozares tehniķi. Kā ražotājs Wipcool nosaka, ka mūsu ierīces drīkst lietot tikai personas ar atbilstošu kvalifikāciju un apmācību.

- Lietojot kondensāta sūkni Wipcool P18/P36, jāievēro visi vietējie drošības noteikumi un vispārīgie drošības standarti.
- Lietošanas pamācība jāglabā ierīces tuvumā, lai personālam tā vienmēr būtu viegli pieejama.
- Pirms lietošanas kvalificētam personālam rūpīgi jāizlasa lietošanas pamācība un jāizprot visi tajā ietvertie norādījumi.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, lietošanas pamācības neievērošanas, personāla kvalifikācijas trūkuma vai jebkādu neatļautu ierīces pārveidojumu dēļ.
- Ir spēkā pārdošanas dokumentos ietvertie vispārīgie pārdošanas noteikumi.

Simboli un apzīmējumi

01



Bīstams spriegums - elektrotraumas risks.

02



Ievērībai - ierīces bojājuma vai nepareiza darba rezultāta risks.

03

Norāda, ka produkts atbilst Eiropas Savienībā spēkā esošajiem veselības, drošības un vides standartiem.

04



Neizmetiet sūkni kopā ar sadzīves atkritumiem.

Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS
Pirms montāžas, apkopes vai servisa darbu veikšanas atvienojiet sūkni un kondicionieri no barošanas avota.

BRĪDINĀJUMS
Sūknis nav ūdensizturīgs. Neuzstādiet to ārpus telpām vai vietā, kur to var appludināt.

- Montāžu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.
- Neuzstādiet bojātu sūkni.
- Novietojiet barošanas kabeli tā, lai montāžas laikā tas netiktu bojāts.
- Nostipriniet cauruļu savienojumus ar savilcējiem. Izvairieties no savienotājelementu izmantošanas cauruļu savienošanai.
- Nenovietojiet elektroierīces vai vērtīgus priekšmetus zem kondensāta sūkņa. Barošanas pārtraukums vai ūdens noplūde var tos sabojāt.


UZMANĪBU
Kondensāta pieplūde nedrīkst pārsniegt sūkņa veiktspēju. Pārmērīga pieplūde izraisa nepārtrauktu darbību un var sabojāt motoru, bet pēkšņa liela pieplūde var izraisīt pārplūdi.

Tehniskie dati

Parametrs	P18	P36
Barošana	230 V~ / 50 Hz	230 V~ / 50 Hz
Maksimālais pacelšanas augstums	10 m	10 m
Plūsmas ātrums (maks.)	18 l/h	36 l/h
Tvertnes tilpums	150 ml	150 ml
Kondicioniera maksimālā dzesēšanas jauda	8,8 kW	13,2 kW
Skaņas līmenis 1 m attālumā	19 dB(A)	21 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra darbības laikā	5–50 °C	5–50 °C
Ierīces izmēri (gar. × plat. × augst.)	170 × 85 × 88 mm	170 × 85 × 88 mm
Ierīces masa	0,43 kg	0,43 kg

Sūknis vienlaikus nesasniedz maksimālo plūsmas ātrumu un maksimālo pacelšanas augstumu.


Ierīces shēma

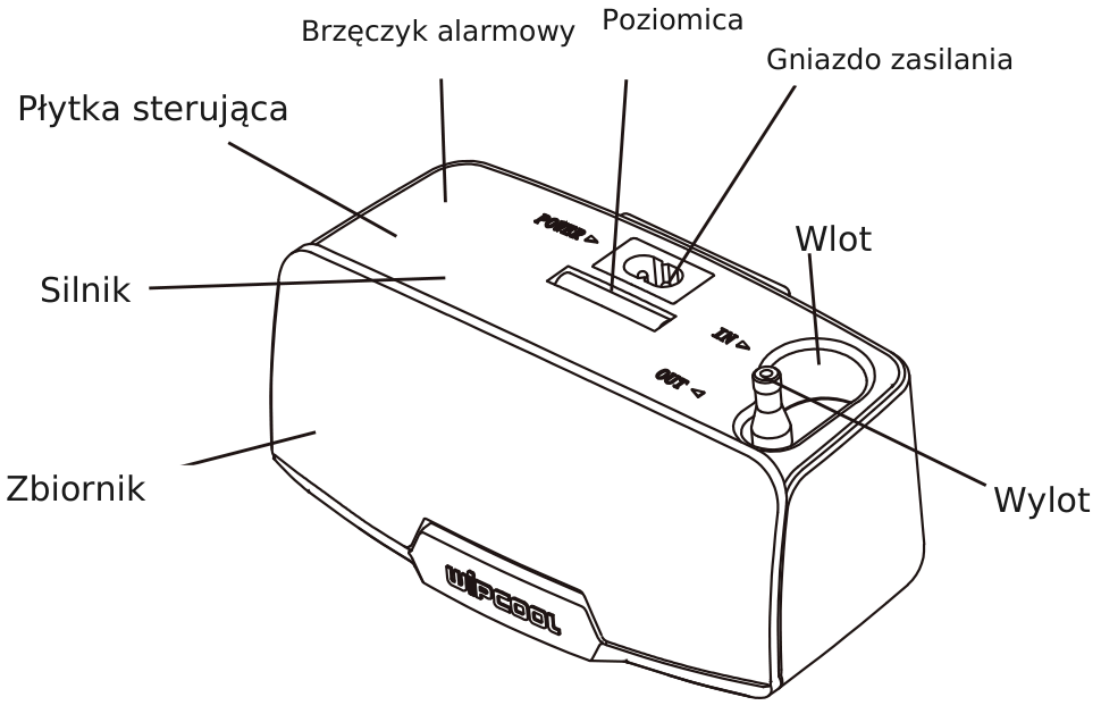

1. attēls. Kondensāta sūkņa uzbūve.

Uzraksti uz korpusa: POWER - barošanas pieslēgvieta, IN - kondensāta ieplūde, OUT - kondensāta izplūde.

Sūkņa izmēri

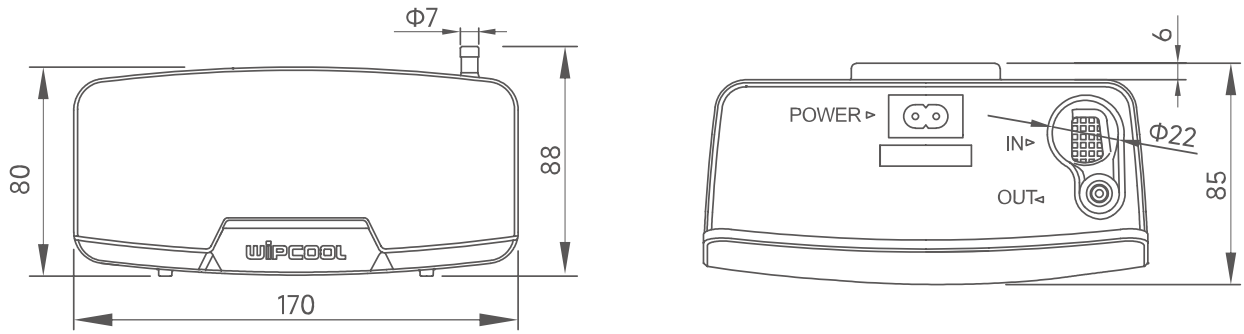

2. attēls. Sūkņa izmēri mm; korpusa augstums 80 mm, ar īscauruli 88 mm.

Komplekta saturs

Pēc izpakošanas pārbaudiet komplekta pilnīgumu un stāvokli. Par iztrūkumiem vai bojājumiem ziņojiet pārdevējam.

- Kondensāta sūknis P18 vai P36.
- Filtrs.
- Stiprinājuma plāksne.
- Skrūves 4 × 20 mm.
- Savilcēji.
- Drenāžas caurule 6 × 9 mm.
- Barošanas kabelis.
- Lietošanas pamācība.

Transportēšana un uzglabāšana

- Transportējiet sūkni oriģinālajā iepakojumā. Nemetiet to; sargājiet no triecieniem un spēcīgas vibrācijas.
- Transportēšanas laikā sargājiet sūkni no mitruma, putekļiem un ekstremālām temperatūrām.
- Uzglabājiet sūkni horizontāli, sausā, labi vēdināmā vietā, kur tas nav pakļauts tiešiem saules stariem un karstuma avotu iedarbībai.
- Uzglabāšanas temperatūra: 5–50 °C.

Lietojums

Sūkņus var izmantot sadzīves un komerciālajās sistēmās. Tie ir paredzēti montāžai pie sienas horizontālā stāvoklī.

Montāža

BRĪDINĀJUMS
Pirms montāžas atvienojiet sūkni un kondicionieri no barošanas avota.


01 Nostipriniet stiprinājuma plāksni horizontāli piemērotā vietā ar 4 × 20 mm skrūvēm, pēc tam iekariet sūkni plāksnes gropē.

02 Pārbaudiet, vai līmeņrāža burbulis atrodas vidū. Ja sūknis ir sasvērts, pirms lietošanas izlabojiet tā novietojumu.

03 Pievienojiet ieplūdes cauruli no kondicioniera kondensāta paplātes sūkņa ieplūdei IN. Izplūdei OUT pievienojiet drenāžas cauruli 6 × 9 mm un nostipriniet savienojumu ar savilcēju.



3. attēls. Plāksnes līmeņošana un sūkņa iekāršana.

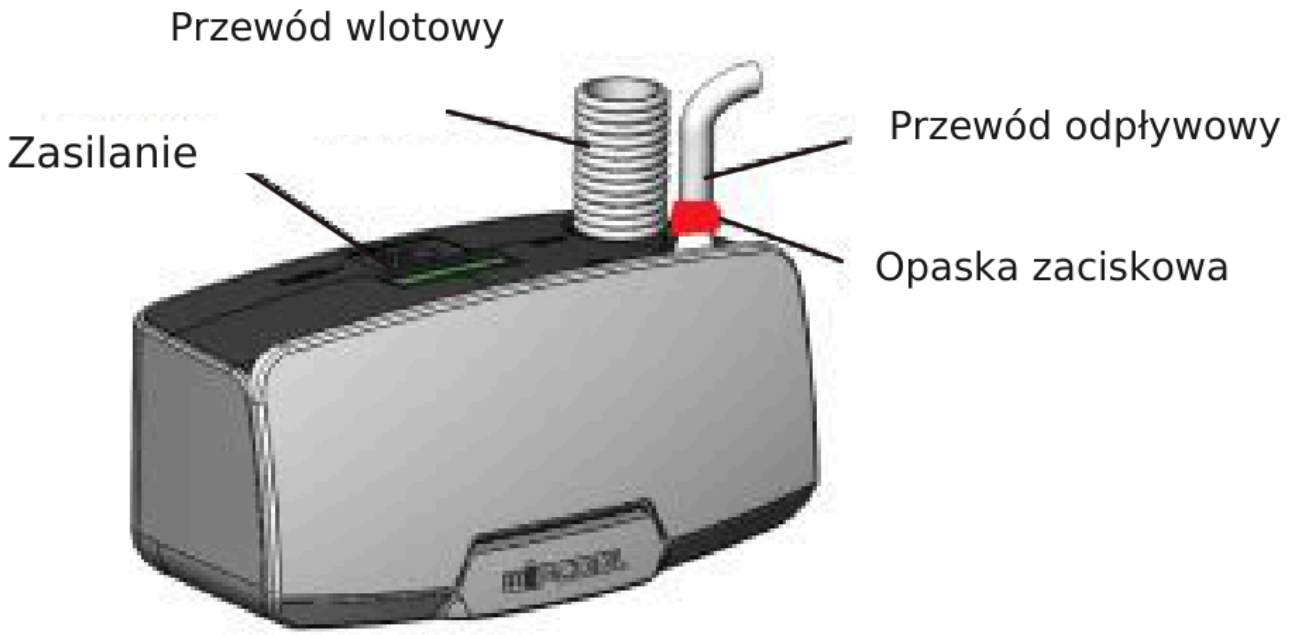

4. attēls. Ieplūdes caurules, drenāžas caurules un barošanas kabeļa pievienošana.

Pievienošana

BRĪDINĀJUMS
Veiciet pievienošanu, kad barošana ir atvienota.

UZMANĪBU
Nepareiza pievienošana var sabojāt sūkni. Pārbaudiet, vai spriegums atbilst datu plāksnītē norādītajam.


Pievienojiet barošanas kabeli sūkņa pieslēgvietai POWER, bet otru galu - barošanas avotam, kas paliek ieslēgts arī pēc kondicioniera izslēgšanas.

Lietošana

Darbības pārbaude

01 Pēc pareizas sistēmas pievienošanas pārliecinieties, ka sūknim tiek padota barošana, ieslēdziet kondicionieri un novērojiet sūkņa darbību.

02 Ja sūknis nedarbojas pareizi, izslēdziet kondicionieri un pārbaudiet tabulu sadaļā „PROBLĒMU NOVĒRŠANA“. Ja problēma joprojām pastāv, pārtrauciet sūkņa lietošanu. Uzticiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.

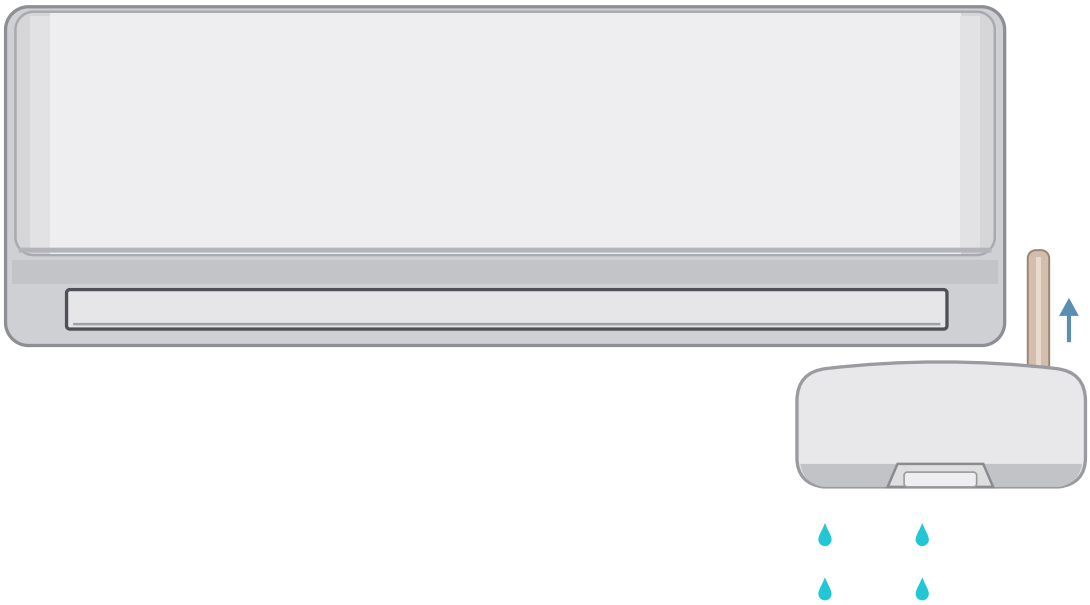

5. attēls. Zem kondicioniera novietotā sūkņa darbības pārbaude.

Signalizācija

Sūkņa darbības laikā deg zaļais indikators uz priekšējā vāka. Ja sūknis nenovada kondensātu, trauksmes zummers raida atkārtotu skaņas signālu.

UZMANĪBU
Ja trauksmes zummers nepārtraukti signalizē par trauksmi, izslēdziet kondicionieri. Uzticiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.



6. attēls. Darbības indikatora atrašanās vieta uz priekšējā vāka.

Apkope

BRĪDINĀJUMS
Pirms pārbaudes un tīrīšanas atvienojiet sūkni un kondicionieri no barošanas avota.

Pārbaudiet un iztīriet sūkni pirms dzesēšanas sezonas un pēc tās beigām.

Vispārīgi norādījumi

- Tīrīšanas laikā nepieļaujiet ūdens saskari ar elektriskajām detaļām.
- Korpusa tīrīšanai izmantojiet saudzīgu līdzekli, piemēram, nelielu daudzumu ziepju. Neizmantojiet spirtu, benzīnu, šķīdinātājus, kodīgas vielas vai spēcīgus mazgāšanas līdzekļus. Ķīmiskie līdzekļi nedrīkst nokļūt sūkņa iekšpusē.

Procedūra

01 Atvienojiet ieplūdes cauruli un drenāžas cauruli.

02 Izskalojiet tvertni ar tīru ūdeni.

03 Pievienojiet atpakaļ ieplūdes cauruli un drenāžas cauruli, pēc tam pievienojiet barošanu.

04 Ielejiet nedaudz ūdens kondicioniera kondensāta paplātē un pārbaudiet, vai sūknis novada ūdeni. Pārbaudiet, vai nav noplūžu vai neparasta trokšņa.

Kondicioniera apkopes laikā

Kondicioniera apkopes laikā atvienojiet sūkni no barošanas avota. Pirms atkārtotas pievienošanas izskalojiet ķīmisko līdzekļu atliekas, kas varētu sabojāt sūkni.

Problēmu novēršana

BRĪDINĀJUMS
Pirms savienojumu pārbaudes, cauruļu vai kabeļu atvienošanas un tīrīšanas atvienojiet sūkni un kondicionieri no barošanas avota.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Sūknis darbojas nepārtraukti	Sūknis nav nolīmeņots	Nolīmeņojiet sūkni.
Pēc izslēgšanas sūknis burbuļo vai rada troksni	Drenāžas caurules gals atrodas zemāk par sūkni un veidojas sifons	Izvietojiet cauruli tā, lai tās gals atrastos augstāk par sūkni.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Sūknis darbojas skaļi	Iekšējo detaļu bojājums	Uzticiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.
Sūknis neieslēdzas	Sūknis nav nolīmeņots	Nolīmeņojiet sūkni un pārbaudiet ūdens līmeni.
Sūknis neieslēdzas	Sūknim nav barošanas	Pārbaudiet barošanas pieslēgumu.
Sūknis neieslēdzas	Neatbilstošs spriegums	Pārbaudiet barošanas spriegumu.
Sūknis darbojas, bet nenovada ūdeni	Nosprostota izplūde	Pārbaudiet izplūdi un likvidējiet netīrumus.
Sūknis darbojas, bet nenovada ūdeni	Nepareizs sūkņa novietojums	Novietojiet sūkni horizontāli.
Ūdens noplūdes	Bojāta drenāžas caurule	Pārbaudiet drenāžas cauruli un nomainiet to, ja tā ir bojāta.
Ūdens noplūdes	Nepareizs drenāžas caurules savienojums	Pārbaudiet, vai drenāžas caurule ir pareizi pievienota un nostiprināta.
Sūknis pārāk bieži ieslēdzas un izslēdzas	Pārāk liela kondensāta pieplūde	Pārbaudiet, vai kondensāta pieplūde nepārsniedz sūkņa maksimālo plūsmas ātrumu (P18: 18 l/h, P36: 36 l/h).
Sūknis pārāk bieži ieslēdzas un izslēdzas	Nepareizs sūkņa novietojums	Novietojiet sūkni horizontāli.
Sūknis pārāk bieži ieslēdzas un izslēdzas	Nosēdumi tvertnē	Izskalojiet tvertni ar tīru ūdeni saskaņā ar procedūru sadaļā „APKOPE“.

Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas

01



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka nolietoto ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem atkritumiem.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par nolietotām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām produktus, kas marķēti ar dalītās savākšanas simbolu, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Kaitīgo vielu satura dēļ elektroniskie izstrādājumi, kas netiek dalīti šķiroti, var būt bīstami videi un cilvēku veselībai. Pareiza nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu dalītā savākšana novērš negatīvu ietekmi uz vidi.

Nododot nolietoto iekārtu savākšanas punktā, lietotājs veicina tās atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

Pārstrāde - viena no vides aizsardzības metodēm. Process, kurā no atkritumiem iegūst vielas, ko var atkārtoti izmantot kā izejvielas.

Utilizācija - savu lietošanas vērtību zaudējušu atkritumu, piemēram, plastmasas, papīra un kartona, izmantošana kā otrreizējās izejvielas (sarunvalodā arī iznīcināšana).

Informācija par nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas sistēmu

- Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas ir aizliegts izmest kopā ar citiem atkritumiem.
- Ir aizliegts savākt nekomplektētas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī detaļas no nolietotām iekārtām.
- Izplatītājam, kas piegādā pircējam mājsaimniecībām paredzētu iekārtu, ir pienākums piegādes vietā bez maksas pieņemt nolietotu mājsaimniecības iekārtu, ja tā ir tāda paša veida un pilda tādu pašu funkciju kā piegādātā iekārta.
- Lietotājs var nodot nolietoto iekārtu nolietotu iekārtu savācējam, pārstrādes uzņēmumam vai sadzīves atkritumu apsaimniekotājam pašvaldības teritorijā.
- Informācija par savākšanas punktiem ir pieejama maršala pārvalžu, kā arī pilsētu un pašvaldību iestāžu BIP vietnēs.

Serviss un dokumenti

Pirms pieteikuma sagatavojiet:

- Modeli - tas norādīts uz ierīces datu plāksnītes un rēķinā.
- Sērijas numuru - ja tā nav, norādiet ražošanas numuru (piemēram, 11/2025), kas visbiežāk atrodas ierīces apakšpusē.
- Pirkuma apliecinājumu - rēķinu vai čeku no autorizēta izplatītāja.
- Bojājuma aprakstu - kas notiek, kopš kura laika un kādos apstākļos.

Servisa pieteikumu varat nosūtīt vietnē wipcool.pl/serwis. Tur atradīsiet arī garantijas noteikumus.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISS UN DOKUMENTI

P18 · Lietošanas instrukcija

IZDEVUMA DATI

Modelis *Model*	**P18**
Izdevums *Edition*	**06.11.2026 · LV**
Ražotājs *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Pilnvarotais pārstāvis Polijā *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija tiešsaistē un citas valodas
- tehniskā lapa un atbilstības deklarācija
- serviss un pieteikumi

CE

CE marķējums apliecina deklarēto atbilstību ES prasībām. Pārsvītrota tvertne: neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.